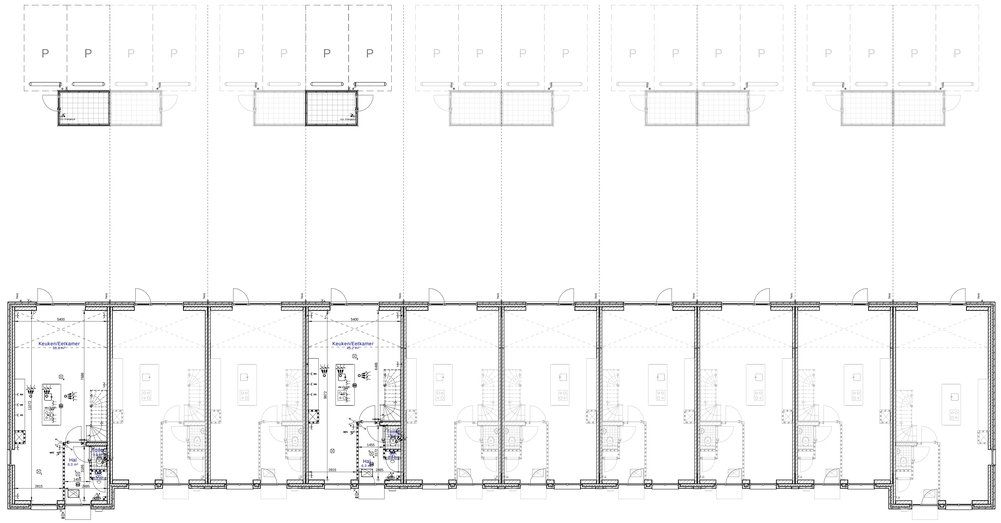

begane grond

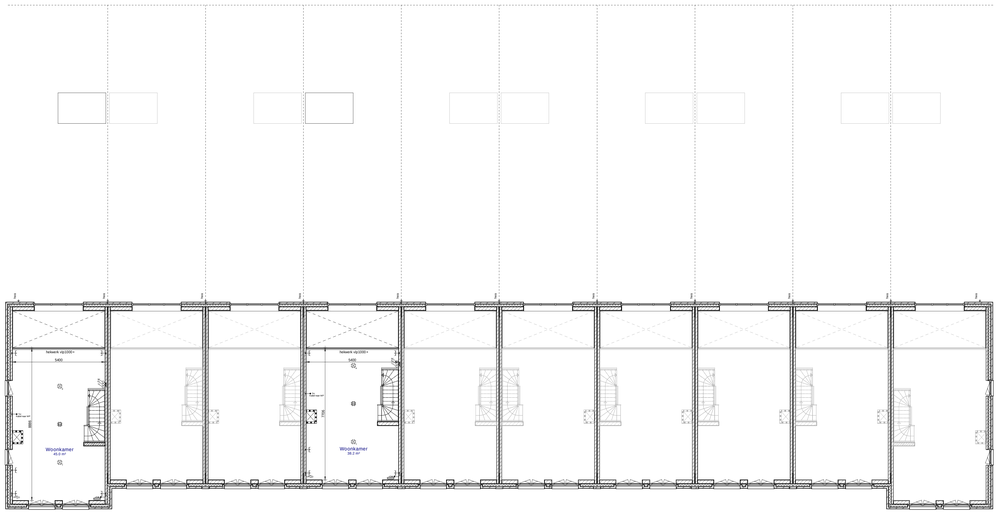

1e verdieping

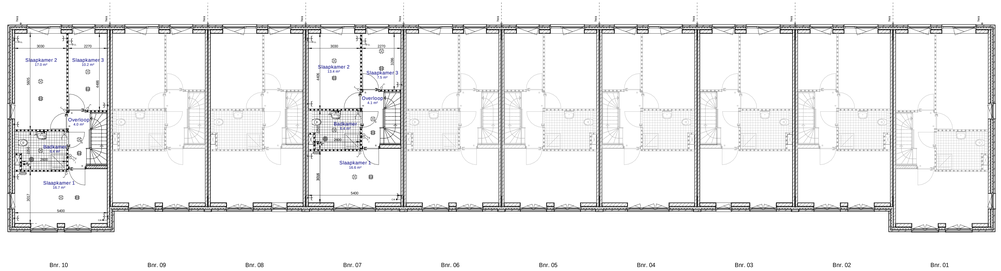

2e verdieping

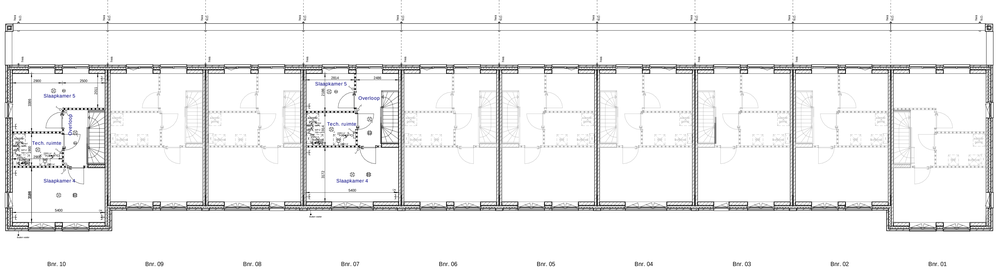

3e verdieping

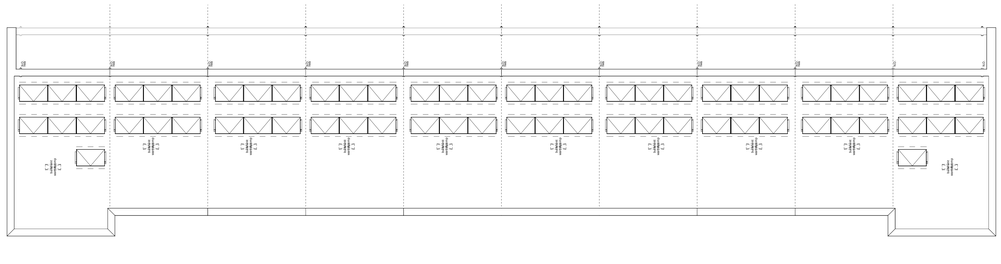

dak

Symbool	Omschrijving
	Wandcontactdoos, penloos
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact
	Aansluitpunt CAI, bedraad
	Aansluitpunt data
	Aansluitpunt tv/tv
	Aansluitpunt niet bedraad
	Aanbrmat
	Bel
	Brandmelder
	Centraal aanlijpunt
	Centraaldoos
	Centraaldoos met richtpunt
	Drukknop
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, geschakeld
	Schakelaar, 3-polig
	Schakelaar, serie
	Schakelaar, wissel-
	Thermostaatbediding, bedraad
	Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact in DUO dozen
	Zonnepaneel / fotovoltaïsch systeem
	Vloerverwarmingverdeler

RENVOOI

BINNENMUREN VOLGENS MAATVOERING TEKENING

- in het werk gestort beton
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie
- grondcunette op isolatie
- grondcunette op metselwerk
- lichte scheidingswand
- wandligthwerk MI = ... + Kip
- indicatie positie zonnepaneel

- zonwering
- dagmaat kozijn
- hemelwaterafvoer/hemelwaterafvoerpijn
- afschuining
- lichtpunt
- nooddeurslot, afm. vlgns bpg. constructeur
- ventilatierooster verdeel
- nuttoair verdeel
- ventilatierooster in glas
- opstelplaats apparaten (indicatief)
- verzwaarde deur voorzien van rooster

BRANDVEILIGHEID

- brandscheiding WBDBO 60min.
- brandscheiding WBDBO 30min.
- zelfsluitend
- = rookmelder

BINNENKOZIJNPRINCIPE

ALGEMEEN

1. Constructies volgens opgave constructeur. Installaties conform opgave installateur.
2. Installaties volgens opgave installatie-adviseur. Elektra minimaal conform NEN 1010.
3. Alle maten dienen door aannemer gecontroleerd te worden.
4. Bijpakkamers en meterkast zijn voorzien van sleutelschild bijpakkamers.
5. Alle vlgs. NEN 5087 bereikbaar koud/warm, douvoor en samen in de gevels moeten voldoen aan weerstandsklasse 2, conform NEN 5077.
6. Conform NEN 5077 dient de isolatie kolen voor luchtgehalt en de isolatie-index voor combigehalt, van een winddichtende laag aan andere winddichtende aan dezelfde winddichte te zijn minste -20 db.
7. Alle ventilatievoorzieningen dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012 waaraan moet worden uitgevoerd conform de bepalingen en voorschriften genoemd in afdeling 3.8 van het Bouwbesluit 2012.
8. Een voorziening voor drinkwater voldoet aan bij minimalistie regeling aangewezen voorschriften.
9. Een voorziening voor het afvoeren van afvalwater voldoet aan bij inrichtingsbesluitmm worden uitgevoerd conform NEN 2769.
10. Vuilverzameling volgens opgave leverancier.
11. Alarbei PV-panelen conform SP-berekeningen. Positie en aantallen van alle aangegeven installaties zijn indicatief.

Peilmaat bv NAP volgens opgave Rijkswaterstaat.
Blok 1 peil: 1.51m t NAP
Blok 2 peil: 1.51m t NAP
3 * 1 lagi A peil: 1.70m t NAP
2 * 1 lagi B peil: 2.00m t NAP

Maaiveldhoogten te indicatie aangegeven. Definitieve maaiveldhoogte in het werk te bepalen.

THERMISCHE ISOLATIE: Rc - waarden conform EP-berekening
Dakisolatie Rc = 6.0m²K/W Gevelisolatie Rc = 4.5m²K/W Vloerisolatie Rc = 5.0m²K/W

Verkoopitekeningen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente Groningen

Volker Wessels Vastgoed

21 Stadsvilla's

Helpermaar Groningen

VK-100

Plattegronden blok 1

WERKNR.	618.126.00	GETEKEND	SKN
DATUM PLOT	zaterdag 18 juli 2020	FORMAAT	841x1500
SCHAAL	1 : 100	BESTAND	
DATUM	13-07-2020	STATUS	definitief

Signatuur
HELPERMAAR • GRONINGEN